



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Jastrzębiu – Zdroju
ul. Władysława Jagiełły 4,
44 – 330 Jastrzębie - Zdrój

Jastrzębie-Zdrój, dnia 28 września 2018 roku

Znak sprawy MZ.5580.25.2018.ŁC

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach: **od 6.09.2018r. do 7.09.2018r.** przez:

1) **kpt. mgr inż. Łukasza Cepiela – Starszego Specjalistę; legitymacja służbowa nr 110**

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer **MZ.5580.25.2018.ŁC** z dnia **30 sierpnia 2018** roku, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**budynku Zespołu Szkół Zawodowych mieszczącego się przy ul. 11 Listopada 45
w Jastrzębiu-Zdroju (44-330)**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Zespół Szkół Zawodowych, ul. 11 Listopada 45, 44-330 Jastrzębie-Zdrój	Barbara Tetla-Gruszczyk – zarządca obiektu

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Barbara Tetla-Gruszczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
- 2) Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
ul. 11 Listopada 45
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/ 47 620 71
NIP 633-183-82-37 REGON 273067490

Za zgodność z oryginałem

17.09.2018
data

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
Barbara Tetla-Gruszczyk

Str. 1-6

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Zespół Szkół Zawodowych, Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 45.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony ppoż:

Zespół Szkół Zawodowych, ul. 11 Listopada 45, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

2. Charakterystyka pożarowa obiektu.

- Powierzchnia użytkowa: 6611,97 m²;
- Powierzchnia ogólna: 1973,83 m²;
- Kubatura: 17083 m³;
- Liczba kondygnacji: 3 + 1;
- Układ ścian nośnych: podłużny;
- Rodzaj konstrukcji: prefabrykowana;
- Powierzchnia gruntów: 1,2855 ha;
- Rodzaj ogrzewania: centralne z sieci ciepłowniczej poprzez wymienniki ciepła.

- Instalacja wodno-kanalizacyjna podłączona do sieci miejskiej;
- Centrala telefoniczna sekretariat szkoły wpust miejski oświetlenie wewnętrzne żarowe;
- Przyłącze kablowe;
- Instalacja odgromowa.

- Zabezpieczenie przeciwpożarowe – hydranty na każdej kondygnacji;
- Wyjścia ewakuacyjne 4;
- Liczba klatek schodowych między piętrowych: 2;
- Standard wyposażenia według norm przyjętych w budownictwie szkolnym;
- Budynek szkoły zaprojektowano w oparciu o normatyw techniczny projektowania szkół (Dz. Bud nr 1 ze stycznia 1964 r.)

Obiekt wybudowany w roku 1970.

Opis konstrukcji budynku:

- Fundamenty ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne ściany piwnic żwirobotonowe monolityczne;
- Ściany z prefabrykowanych elementów w żuźlu betonowych;
- Stropy nad piwnicami dz-3 pozostałe prefabrykowane z płyt kanałowych;
- Dach stropodach wentylowany na prefabrykowanych płytach kanałowych kryty papą.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

ul. 11 Listopada 45

44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32/ 47 620 71

REGON 273067490

PLAN SYTUACYJNY OBIEKTU

Sekcja: - 541.121.223
 Mapa ewid. 2

Zespół Szkół Zawodowych
 ul. 11 Listopada 45
 44-330 Jastrzębie Zdrój
 Tel. 32/ 47 620-71
 NIP 633-183-82-37 REGON 273067490

Kierownik Gospodarczy
 Krystyna Berit

Zat. zgodność z oryginałem
 data podpis

Woj. śląskie
 Gmina: Jastrzębie Zdrój
 Jedn. ewid: Jastrzębie Zdrój
 Obręb: Jastrzębie Zdrój

PROJEKT PODZIAŁU


Nr. jedn. rej. G 1302 KW 15899 - J w l. GMINA Jastrzębie Zdrój

STAN DOTYCHCZASOWY

Działka	Użytek	Powierzchnia
907/57	Bi	1.1166
	Bz	0.1702
		1.2868 ha

STAN NOWY

Działka	Użytek	Powierzchnia
921/57	B	0.0013 ha
922/57	Bi	1.1153
	Bz	0.1702
		1.2855 ha
		1.2868 ha

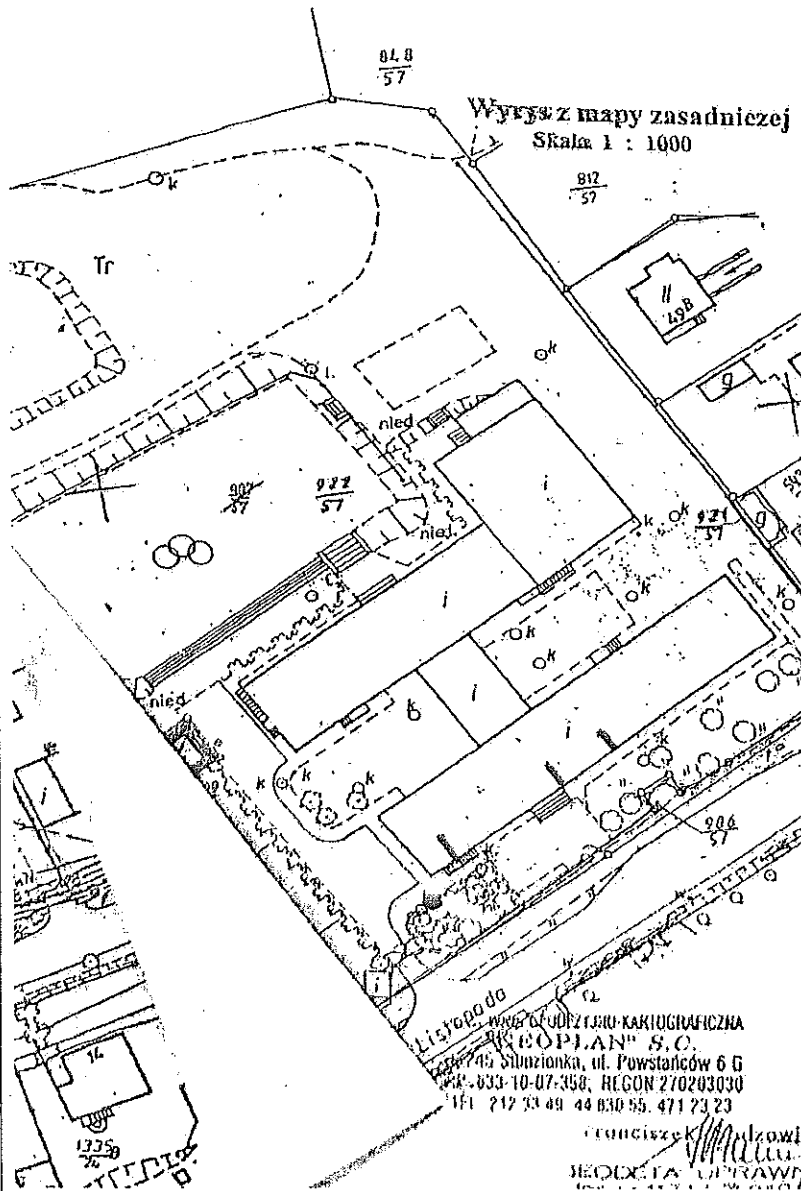

Niniejszy projekt podziału nieruchomości został zatwierdzony decyzją Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 06.06.2006 r. G. 7430/06-25/06
 podpis

INSPEKTOR
 Teresa Włacek

- gaz
- woda
- CO
- energia elekt
- telefony
- Hydrant

PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE ZDROJU
 WYDZIAŁ GOSPODARSTWA I KARTOGRAFICZNEJ
 Wzrost: 170 cm, waga: 60 kg, data: 17 maja 1980 r. Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 06.06.2006 r. G. 7430/06-25/06

Franciszek Kowalczyk
 KIEROWNIK GOSPODARSTWA
 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

op. PREZYDENTA MIASTA
 mgr inż. Janusz Kmiecik
 kierownik Wydziału

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
 ul. 11 Listopada 45
 44-330 Jastrzębie-Zdrój
 tel. 32/ 47 620 71
 NIP 633-183-82-37 REGON 273067490

3. Organizacja ochrony ppoż.

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego z września 2011 roku wykonana przez inspektora ochrony przeciwpożarowej Krzysztofa Szamrej, 28 marca 2018 roku – aktualizacja dokonana przez Bogusława Barnasia Inspektora Ochrony Przeciwożarowej.
- Oznakowanie dróg ewakuacyjnych – prawidłowe.
- Hydrant zewnętrzny DN 80 w odległości 7 m od budynku.
- Dojazd do budynku – zapewniony drogą asfaltową od ul. 11 Listopada oraz drogą wewnętrzną asfaltową i brukową.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzone były w dniach 29 marca do 3 kwietnia 2018 roku.

- W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
- W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

W związku z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej nr 38.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku nałożono na szkołę obowiązek nr 1 tj. Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej instalację elektryczną oraz uzupełnić osłony na punktach świetlnych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 11 Listopada 45, a sprawność techniczną instalacji elektrycznej potwierdzić protokołem sporządzonym przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Obowiązek wykonano częściowo tj. częściowo uzupełniono oprawy na punktach świetlnych w budynku. Nie doprowadzono instalacji elektrycznej do pełnej sprawności.

W związku ze zbliżającym się terminem wykonania obowiązku (30 października 2018 roku) Szkoła wystąpiła z prośbą o prolongatę terminu wykonania obowiązku. Prośbę swą motywowała brakiem środków pieniężnych w roku 2018. Zapewniono również, że Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój przyznał na ten cel środki na 2019 rok.

Z dniem 23 października 2018 roku (data pisma: 22 listopada 2018 roku) wpłynęło pismo, z którego wynika, że ze względu na niewykonanie obowiązku decyzji nr 38.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju z powodu braków finansowych Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Barbara Tepla-Gruszczyk zobowiązuje się do wyłączenia z użytkowania pomieszczeń piwnicznych.

Uznaje się, że takie działanie spowodowało zamierzony w decyzji skutek, a więc decyzja została wykonana w całości.

5. Czynności zabronione

- Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

- Nie stwierdzono.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

- Nie stwierdzono.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

- Wewnętrzna instalacja hydrantowa.
- Przeciwożarowy wyłącznik prądu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

ul. 11 Listopada 45
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/ 47 620 71

NIP 633-183-82-37 REGON 273067490

- Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

- Wewnętrzna instalacja hydrantowa: przegląd wykonany w dniu 8 września 2017 roku – instalacja hydrantowa częściowo wykonana z materiałów palnych, instalacja hydrantowa połączona z instalacją do celów bytowych;
- Badanie węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie robocze 8 września 2017 roku – bez uwag;
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu: przegląd wykonano w dniu 6 czerwca 2018 roku – bez uwag;
- Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne – przegląd i pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego wykonano 7 czerwca 2018 roku – bez uwag.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

- Gaśnice zostały poddane przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym w dniu 7 września 2017 roku.
- 16 szt. gaśnic (GP6x – 11 szt., GP6z – 2 szt., GS5x – 3 szt.).

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

- Nie występują.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

- Instalacja elektryczna.
- Instalacja odgromowa.
- Instalacja wentylacyjna i kominowa.
- Instalacja wentylacji mechanicznej.
- Instalacja centralnego ogrzewania.
- Instalacja gazowa.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

- Instalacja elektryczna – przegląd wykonano 28 lutego 2017 roku – bez uwag;
- Instalacja odgromowa – przegląd wykonano 3 września 2016 roku – bez uwag;
- Instalacja wentylacyjna i kominowa – przegląd wykonano 6 maja 2018 roku – bez uwag;
- Instalacja wentylacji mechanicznej – przegląd wykonano 16 kwietnia 2018 roku – bez uwag;
- Instalacja centralnego ogrzewania – ogrzewanie realizowane z sieci miejskiej – bez uwag;
- Instalacja gazowa – przegląd wykonano 7 maja 2018 roku. Instalacja występuje tylko w mieszkaniu prywatnym – bez uwag.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
ul. 11 Listopada 45
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/ 47 620 71
NIP 633-183-82-37 REGON 273067490

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Prowizoryczne połączenia instalacji elektrycznej oraz częściowy brak osłon na punktach świetlnych.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.	Instalacja hydrantowa częściowo wykonana z materiałów palnych nieobudowana ze wszystkich stron do klasy odporności ogniowej EI 60.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
3.	Brak zabezpieczenia instalacji hydrantowej połączonej z instalacją sanitarną przed niekontrolowanym wypływem wody w przypadku jej uszkodzenia.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
4.	Metalowe szafki ochronne przeznaczone do zabezpieczenia zaworów hydrantowych zamknięte w sposób uniemożliwiający dostęp do hydrantu.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

1. Na podstawie art. (podać dokładną podstawę prawną) Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) Pana (Imię i Nazwisko, nr dowodu) ukarano mandatem karnym w wysokości zł. (słownie ...). Ukarany został poinformowany o możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego. lub
2. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu należy w niniejszej rubryce poczynić o tym wzmiankę oraz umieścić dane konieczne do sporządzenia wniosku do sądu o ukaranie. lub
3. Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) pouczone kontrolowanego o konieczności przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Inne ustalenia:

Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 6 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

**DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH**

mgr Barbara Tetla-Gruszczyk

28.09.2018r.

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

ul. 11 listopada 45

44-330 Jasłęczbie-Zdrój

tel. 32/ 47 620 71

NIP 633-183-82-37 REGON 273067490

Starszy Specjalista
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

kpt. mgr inż. Łukasz Capiel

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolującego)